


ESPECIFICACION TECNICA Nro 1 “Desinstalación de 5 (cinco) aires acondicionados (2 de 3000 frigorías, 2 de 6000 frigorías y 1 de 9000 frigorías) en Farmacia IOSFA HMC y colocación de 3 (tres) aires acondicionados en Farmacia IOSFA MATIENZO (1 de 9000 frigorías, 1 de 6000 frigorías y 1 de 3000 frigorías).

1. Desinstalación de 2 (DOS) aires acondicionados de 3.000 frigorías, 2 (DOS) aires acondicionados de 6.000 frigorías y 1 (UN) aire acondicionado de 9.000 frigorías en Farmacia IOSFA Hospital Militar Central.
2. Deberán quedar acondicionados los lugares desinstalación (tapados, con prolijidad, la totalidad de huecos por donde ingresan caños).
3. Traslado de los equipos a Farmacia IOSFA Matienzo.
4. Instalación de 1 (UN) aire acondicionado de 3.000 frigorías, 1 (UN) aire acondicionado de 6.000 frigorías y de 1 (UN) aire acondicionado de 9.000 frigorías en dependencias de Farmacia IOSFA Matienzo.
5. Los equipos instalados en Farmacia IOSFA Matienzo deberán quedar en condiciones de uso y funcionamiento (carga de gas completa, funcionamiento de los controles remotos, mantenimiento general realizado)
6. La cotización del trabajo debe incluir materiales necesarios y mano de obra para cumplir los puntos 1 a 5 de la presente ESPECIFICACION TECNICA.

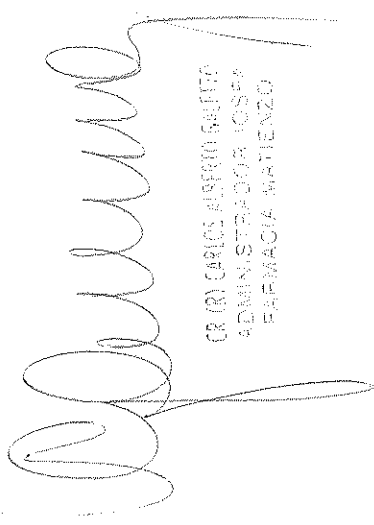

CR (R) CARLOS ALBERTO GALETTI
ADMINISTRADOR IOSFA
FARMACIA MATIENZO